


Cablu NYFf 2 x 1,5 mmp pozat ingropat
 Cablu de incendiu (rou) 2 x 2 x 0,8 J-Y(St)YLg DIN 0815
 montat in tub PVC pozat ingropat

Instalatiile de curenti slabi se vor procura si
 executa de firme specializate (cu echipamente omologate)
 sau de cele furnizoare care asigura garantia si service-ul.

- Centrala semnalizare incendiu - 4 zone - complet echipata
 - F1/1 Detector de fum cu camera de ionizare
 - B1/1 Buton de incendiu montat aparent la h = 1,2 m
 - Sirena de alarmare montata pe perete la 0,5 m de plafon
- Instalatiile de curenti slabi se vor procura si
 executa de firme specializate (cu echipamente omologate)
 sau de cele furnizoare care asigura garantia si service-ul.

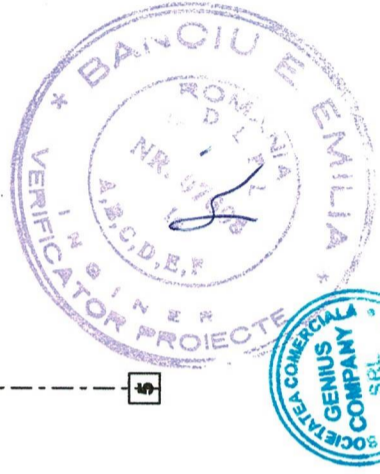

Verificat	Nume	Semnatura	Referat nr./Data:
Proiectant: S.C. GENIUS COMPANY S.R.L. str. Mihai Viteazu, nr. 56, ap. 2, Piatra Neamt, jud. Neamt Tel/fax: 0233272040 J27/962/2007 PD22134950			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef proiect	arh. Ernest Alexandru		1:100
Proiectat	ing. Popescu Dan		Data:
Desenat	ing. Popescu Dan		iul.2020
Specialitatea	Beneficiar:	MUNICIPIUL BACAU	Pr.nr:
			216/2020
			Faza:
			DTAC
			PT h
			PI nr:
			E5